


Płyta fundamentowa gr. 60cm - B-25 MPa

Warstwa chudego betonu gr. 60cm - B-10 mPa

Warstwa gliny piaszczystej

BETON B25

STAL B500SP

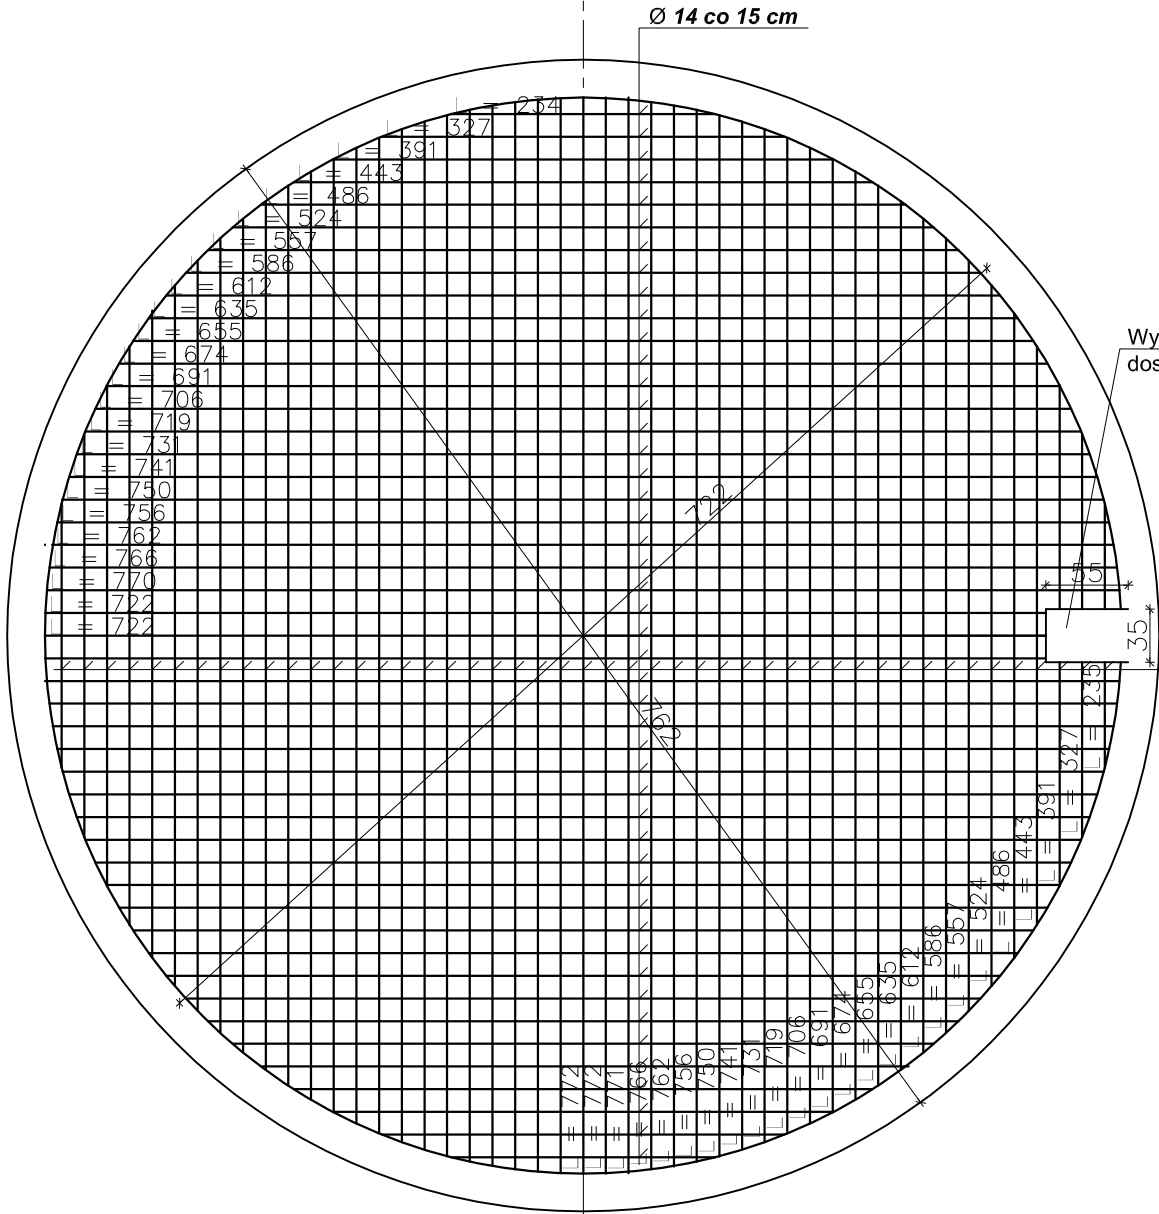

Wymiary otworu technologicznego w fundamencie
dostosować do typu zbiornika w/g DTR

Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Żurawieńcu gm. Kutno dz. 114			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
Fundament pod zbiornik		1:50	5
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
Radosław Janiak	budowlana LOD/0810/ POOK/07	wrzesień 2011	